

Climatix handterminal



Informatie



Drukken - toont **Startpagina** op het display



Uit

Unit is gestopt



Groen vast brandend

Normaal bedrijf



Oranje vast brandend

Noodstop



Groen knipperend

Opstarten, test nachtbedrijf, nachtkoeling of nachtverwarming



Oranje knipperend

Rookgasklepbeveiliging




Afwisselend groen en oranje

Uit of handmatige bediening



Rood knipperend

Noodbediening, bijv. in geval van brand of lekkage van koelmedium

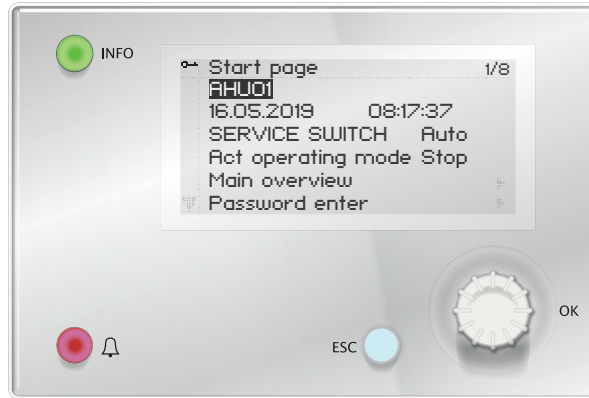

Display



Alarm



Rood knipperend

Alarm is actief



OK



Draaien – wijzigt een waarde



Draai naar rechts – omlaag in de menu's



Draai naar links – omhoog in de menu's



Druk op – toont een menu of bevestigt een waarde



Houd ingedrukt – toont **Pincodebeheer**



ESC – Ga terug



Drukken – toont het vorige menu of breekt lopende activiteit af

De unit starten en stoppen

1. Draai navigatie totdat **SERVICESHAKELAAR** gemarkeerd staat.
2. Druk op navigatie om te bevestigen.
3. Draai navigatie naar de gewenste optie:
 - AUTO** De unit wordt gestart en bediend via een tijdschema of een andere werkingfunctie
 - UIT** Unit is gestopt
4. Druk op navigatie om te bevestigen.

Inloggen

1. Draai navigatie totdat **Inloggen** gemarkeerd is.
2. Druk op navigatie om te bevestigen.
Draai en druk op navigatie totdat de code **1000** verschijnt.
Bij juist inloggen staat er een sleutel in de linkerbovenhoek op het display.

Bedienings- en regelfuncties



Alarm resetten

1. Druk op alarm .
2. Druk nogmaals op alarm om te bevestigen. **Bevestigen** verschijnt op het display.
3. Druk op navigatie en selecteer **Uitvoeren**.
4. Druk op navigatie . Het alarm is nu gereset.

