

## **Drift- och skötselanvisningar**

### **Standardmodul**

#### **Allmänt**

##### **Skötsel**

Den fortlöpande skötseln av detta aggregat kan utföras av den som normalt ansvarar för fastighetsskötseln.

##### **Tillsynsintervaller**

Serviceschemat på nästa sida innefattar service- och tillsynsåtgärder på funktionsdelar som kan ingå i ett luftbehandlingsaggregat. Aggregatet innehåller en eller flera av dessa funktionsdelar. De delar som är aktuella markeras i serviceschemat.



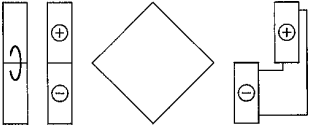





Intervallens längd är beräknad på ca 2000 drift-timmar/ 12-månadsperiod och för en normal konfortinstallation. I miljöer med hög stofthalt i till och/ eller -frånluft skall tillsyn av aggregatet ske oftare.

##### **Reservdelar**

Reservdelar och tillbehör till detta aggregat beställs hos vårt närmaste försäljningskontor. Vid beställning bör produktkoden anges.

Koden finns på separat dataskylt, placerad på respektive funktionsdel. Till aggregaten finns en separat reservdelslista.

## Serviceschema

Funktionsdel	3-mån service 9-mån service	6-mån service	12-mån service	Ingår i anläggning
	Åtgärd	Åtgärd	Åtgärd	
<b>Spjäll</b> Blandningsdel 	Okulärkontroll	Rengöring	Rengöring	
<b>Filter</b> 	Tryckfallskontroll ev byte	Tryckfallskontroll ev byte	Tryckfallskontroll ev byte	
<b>Värmeåtervinnare</b> Roterande Värmerör Plattväxlare Återvinningsbatterier 	Okulärkontroll Okulärkontroll Okulärkontroll Okulärkontroll	Rengöring Rengöring Rengöring Rengöring	Rengöring Rengöring Rengöring Rengöring	
<b>Luftvärmare</b> Vattenvärme Elvärme 	Okulärkontroll Okulärkontroll	Rengöring Rengöring	Rengöring Rengöring	
<b>Luftkylare</b> Vattenkyla Direkt expansion 	Okulärkontroll Okulärkontroll	Rengöring Rengöring	Rengöring Rengöring	
<b>Luftfuktare</b> 	Okulärkontroll	Rengöring	Rengöring	
<b>Ljudfälla</b> 	Okulärkontroll	Rengöring	Rengöring	
<b>Fläkt</b> 	Okulärkontroll	Rengöring	Rengöring	