


Carel Bedienfeld

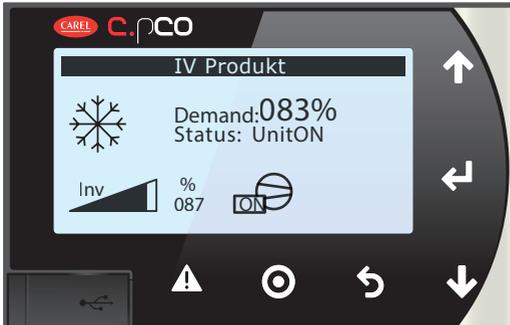

-  Nach oben/unten
-  Eingabe
-  Rückwärts
-  Hauptmenü
-  Alarmrückstellung

Gerät starten und stoppen

1. Drücken Sie auf das Hauptmenü 
2. Wenn **ON/OFF** markiert ist, auf Eingabe  drücken
3. Wählen Sie **ON** oder **OFF** mit den Schaltflächen nach oben/unten   aus

Zurücksetzen von Alarmen

Auf Alarmrückstellung  drücken und 3 Sekunden halten

Bei **Envistar Top 16, 17, 21, 22:**

2 Mal auf Alarmrückstellung drücken 

Regelungsfunktionen



Display



Demand

Kompressor in Betrieb

Kompressor ausgeschaltet

Alarm aktiv

Kompressor Drehzahlbegrenzung

Ausgangssignal für einen drehzahlgesteuerten Kompressor

Betriebsart Kälte/Wärme

Eingangssignal von der Regelungszentrale

Status

UnitON Normalbetrieb

OFFbyKEY Ausschaltung über Steuergerät

OFFbyDIN Ausschaltung über externes Steuersignal

OFFbyALR Ausschaltung aufgrund eines Alarms

OverPress Reduzierter Betrieb aufgrund von hohem Druck

FrostProtec Frostschutz – Normalmodus im Wärmepumpenbetrieb

Alarm Alarm am Kühlkreislauf

